


Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt	Bebauungsplan GE Erweiterung
Bearbeiter:	Karl Weber B.Sc.		Patersdorf
Auftrags-nr.:	3190019		94265 Patersdorf

Kurze Liste		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach DIN 18005					
Variante 0		Einstellung: Referenzeinstellung					
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		IRW	L r,A	IRW	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
IPkt001	IP 1 EG Nord	60.0	55.3	45.0	40.3		
IPkt004	IP 2 EG Nord	60.0	56.5	45.0	41.5		
IPkt007	IP 3 EG West	60.0	56.8	45.0	41.8		
IPkt026	IP 4 EG Nord	60.0	57.2	45.0	42.2		
IPkt010	IP 4 EG West	60.0	57.8	45.0	42.8		
IPkt024	IP 5 EG Nord	65.0	65.0	50.0	50.0		
IPkt022	IP 5 EG Ost	65.0	64.3	50.0	49.3		
IPkt020	IP 5 EG Süd	65.0	63.9	50.0	48.9		
IPkt016	IP 6 EG West	60.0	57.6	45.0	42.6		
IPkt018	IP 5 EG West	65.0	64.3	50.0	49.3		
IPkt017	IP 6 EG Süd	60.0	57.4	45.0	42.4		
IPkt028	IP 7 EG Süd	60.0	52.8	45.0	37.8		

F1 drücken, um Hinweise zu weiteren Features zu erhalten.



# DBL. 4 - GE Patersdorf

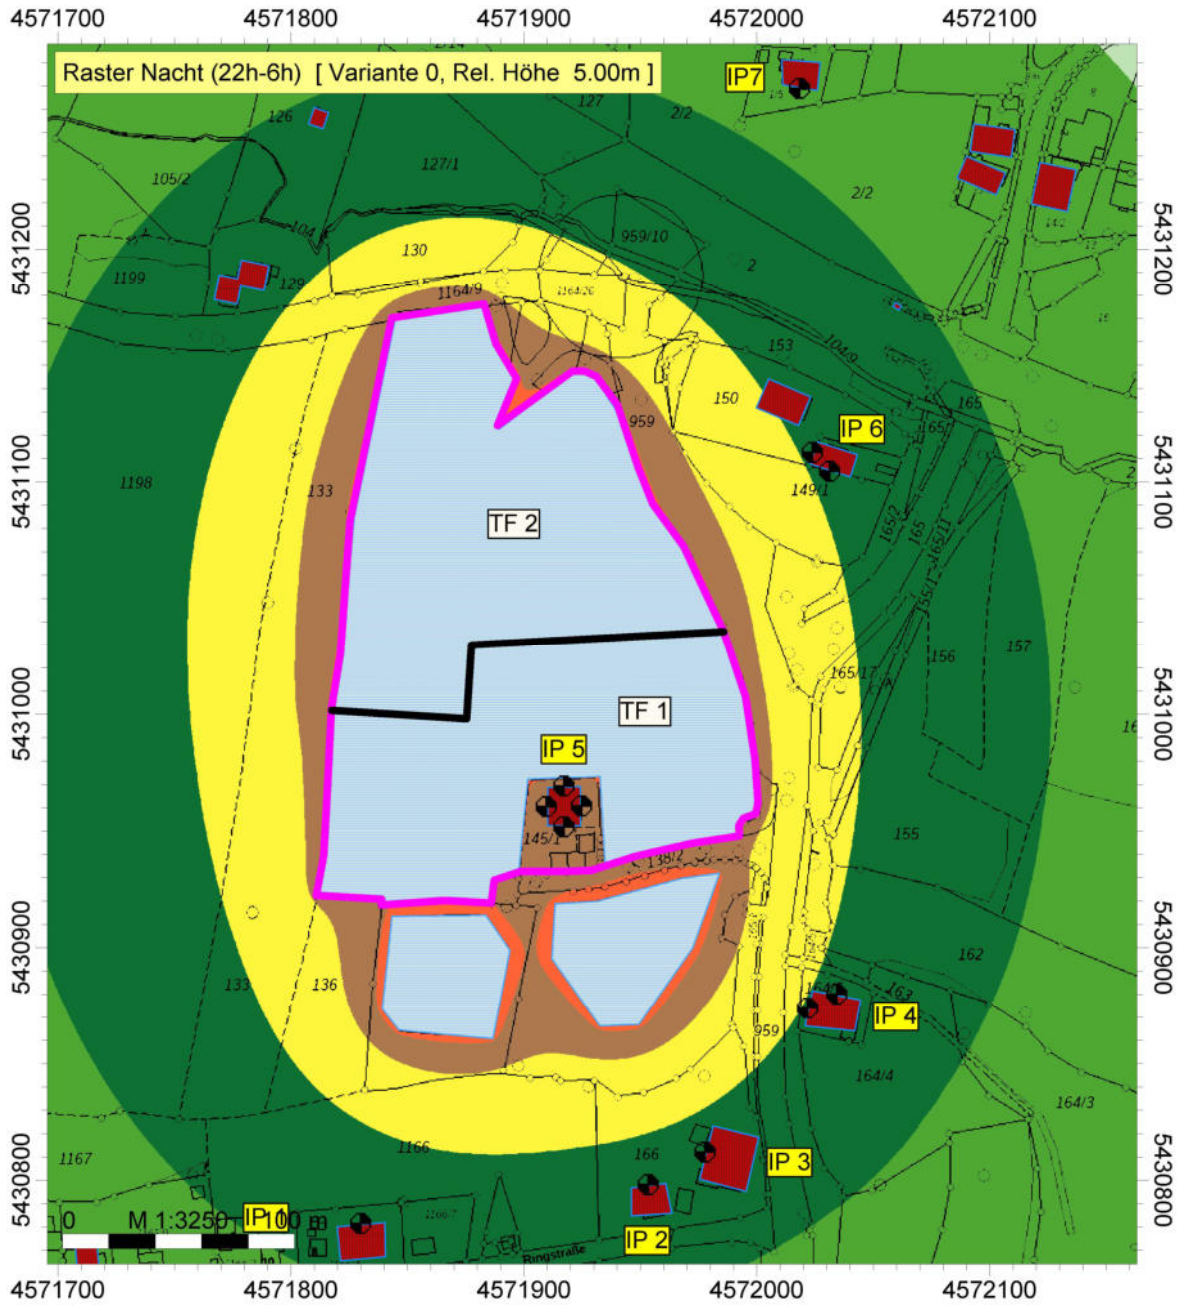

IFB Eigenschenk GmbH  
Alfons Geltinger

DBL. 4 - GE Patersdorf

Auftrag Nr. 3201599

## Legende

- Abtrennung Teilflächen
- Immissionspunkt
- Gebäude
- Flächen-SQ/DIN 45691
- Umgriff BPlan

## Nacht (22h-6h)

Pegel  
dB(A)

- >...35
- >35-39
- >39-43
- >43-47
- >47-51
- >51-55
- >55-59
- >59-63
- >63-67
- >67-71
- >71-...